



МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НПИПЛАБ при НСПЛАБ

Рег. № *100 Н 490* Екз. №
8. 11 2005 г.

ДО
"ОРГАХИМ" АД
бул. "Трети март" № 21
гр. Русе

На № 314-55/01.07.2005 г.
На № 314-69/25.07.2005 г.
На № 314-119/11.10.2005 г.

В изпълнение на Договор Рег. № ПО Д-ИЦ-58/10.10.2005 г. (рег. № ИЦ-51/Д-58/10.10.2005 г.), приложено, изпращаме Ви, протоколи №№ ИЦ-51-100/02.11.2005 г., ИЦ-51-101/02.11.2005 г., ИЦ-51-107/02.11.2005 г. и ИЦ-51-108/03.11.2005 г., за определяне класа на горимост по БДС ISO 9772:2004 на външна топлоизолация ETIS-"DEKOTHERM", изпълнена в четири варианта. Производител на външната топлоизолация ETICS-"DEKOTHERM" е "Оргахим" АД - гр. Русе.

Съгласно цитираните протоколи, продуктите се класифицират в клас HF-1.

На основание писмо на МРРБ, Рег. № 92-00-284/28.03.2005 г. и Указания Рег. № ПО ПС 268/28.03.2005 г. на ДНСПАБ, за приложение Наредба № 2 за Противопожарните строително-технически норми, клас HF-1, е съответстващ на групата на трудногоримите материали.

ДИРЕКТОР:

/ *[Signature]* / ст. д-р инж. Д. Стоянов /




Лист 1
Вс. листове 2

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ИЦ- 51-108/03.11.2005 г.



Сертификат
№ 51-ЛИ/22.10.2003г.,
валиден до 31.12.2005г.

1. МАТЕРИАЛИ КОНСТРУКТИВНИ И ЗА ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

/ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ/- външна топлоизолация ETICS - "DEKOTHERM"- IV-ти вариант. Състав: Deko professional топлоизолационни плоскости EPS 15+, Deko professional лепило, Deko professional строителен грунд водоразредим /импрегнационен/, Deko professional фасадна боя със силикон. Производител на: Deko professional топлоизолационни плоскости EPS 15+ - "Термобилд" ООД- София; Deko professional лепило - "Технокорект" ЕООД- Бургас; Deko professional строителен грунд водоразредим /импрегнационен/ и Deko professional фасадна боя със силикон - "Оргакхим" АД - Русе. Производител на външната топлоизолация ETICS-"DEKOTHERM"- Оргакхим АД- Русе. Идентификационен номер на образца: ИЦ - 51-4/2005 г.

2. ЗАЯВИТЕЛ НА ИЗПИТВАНЕТО: "ОРГАХИМ" - АД, гр. Русе
Писмо Вх. № ИЦ-51/08.07.2005 г.

3. МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ: Клас на горимост, съгласно БДС ISO 9772:2004
"Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък"

4. ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОБАТА ЗА ИЗПИТВАНЕ: 12.10.2005 г.

5. КОЛИЧЕСТВО НА ИЗПИТВАНИТЕ ОБРАЗЦИ: 5 бр., от проба № 51-4/2005 г.
с № 51-4.1 до № 51-4.5

6. ДАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕТО: 03.11.2005 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЦ по ПАБ:

/и.с.ст. инж. Б. Розанов/

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

7.1. Изпитвания в обхвата на акредитация

№ по реда	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарт/валидирани методи	№ на образца по вх.-изх. Аневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя, нормативен документ	Условия на изпитването	Отклонения от метода на изпитването
1.	Клас на горимост	-	БАС ISO 9772	ИЦ-51-3	HF-1	HF-1, HF-2, HBF, съгласно БАС ISO 9772	$t^{\circ} = 20^{\circ}C$ относителна влажност 64%	-

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключени не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БАС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на ИЦ по ПАБ.

ПРОВЕД ИЗПИТВАНЕТО:





/инж. Р. Данков/

РЪКОВОДИТЕЛ

НА ИЦ ПО ПАБ

/н.с. I ст. инж. Р. Данков

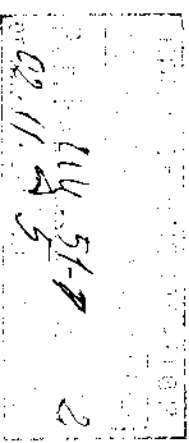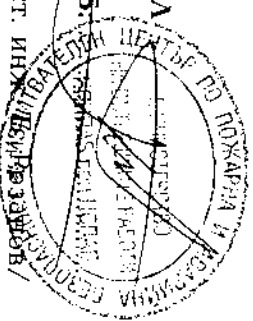

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ"
НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ИНСТИТУТ ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
1619 -София, ул."Огнеборец" №1, тел.: 857 03 26, 857 46 89, факс: 857 02 14

Лист 1
Вс. листове 2

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ИЦ- 51-107/02.11.2005 г.



Сертификат
№ 51-ЛИ/22.10.2003г.,
валиден до 31.12.2005г.

1. МАТЕРИАЛИ КОНСТРУКТИВНИ И ЗА ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

/ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ/- външна топлоизолация ETICS - "DEKOTHERM"- III-ти вариант. Състав: Deko professional топлоизолационни плоскости EPS 15+, Deko professional лепило, Deko professional строителен грунд водоразредим /импрегнационен/, Deko professional декоративна релефна мазилка. Производител на: Deko professional топлоизолационни плоскости EPS 15+ - "Термобилд" ООД- София; Deko professional лепило - "Технокорект" ЕООД- Бургас; Deko professional строителен грунд водоразредим /импрегнационен/ и Deko professional декоративна релефна мазилка -"Оргакхим"АД- Русе. Производител на външната топлоизолация ETICS-"DEKOTHERM"- Оргакхим "АД- Русе.

Идентификационен номер на образца: ИЦ - 51-3/2005 г.

2. ЗАЯВИТЕЛ НА ИЗПИТВАНЕТО: "ОРГАХИМ" - АД, гр. Русе

Писмо Вх. № ИЦ-51/08.07.2005 г.

3. МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ: Клас на горимост, съгласно БДС ISO 9772:2004

"Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък"

4. ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОБАТА ЗА ИЗПИТВАНЕ: 12.10.2005 г.

5. КОЛИЧЕСТВО НА ИЗПИТВАНИТЕ ОБРАЗЦИ: 5 бр., от проба № 51-3/2005 г.
с № 51-3.1 до № 51-3.5

6. ДАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕТО: 01.11.2005 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЦ по ПАБ:

/н.с. I ст. инж. Б. Розанов/


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ"
НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ИНСТИТУТ ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
1619 -София, ул."Огнеборец" №1, тел.: 857 03 26, 857 46 89, факс: 857 02 14

Лист 1
Вс. листове 2

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ИЦ- 51-107/02.11.2005 г.



Сертификат
№ 51-ЛИ/22.10.2003г.,
валиден до 31.12.2005г.

1. МАТЕРИАЛИ КОНСТРУКТИВНИ И ЗА ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

/ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ/- външна топлоизолация ETICS - "DEKOTHERM"- III-ти вариант. Състав: Deko professional топлоизолационни плоскости EPS 15+, Deko professional лепило, Deko professional строителен грунд водоразредим /импрегнационен/, Deko professional декоративна релефна мазилка. Производител на: Deko professional топлоизолационни плоскости EPS 15+ - "Термобилд" ООД- София; Deko professional лепило - "Технокорект" ЕООД- Бургас; Deko professional строителен грунд водоразредим /импрегнационен/ и Deko professional декоративна релефна мазилка -"Оргакхим"АД- Русе. Производител на външната топлоизолация ETICS-"DEKOTHERM"- Оргакхим "АД- Русе.

Идентификационен номер на образца: ИЦ - 51-3/2005 г.

2. ЗАЯВИТЕЛ НА ИЗПИТВАНЕТО: "ОРГАХИМ" - АД, гр. Русе

Писмо Вх. № ИЦ-51/08.07.2005 г.

3. МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ: Клас на горимост, съгласно БДС ISO 9772:2004

"Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък"

4. ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОБАТА ЗА ИЗПИТВАНЕ: 12.10.2005 г.

5. КОЛИЧЕСТВО НА ИЗПИТВАНИТЕ ОБРАЗЦИ: 5 бр., от проба № 51-3/2005 г.
с № 51-3.1 до № 51-3.5

6. ДАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕТО: 01.11.2005 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЦ по ПАБ:

/н.с. I ст. инж. Б. Розанов/

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

7.1. Изпитвания в обхвата на акредитация

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарт/валидирани методи	№ на образца по вх.-изх. Аневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя, нормативен документ	Условия на изпитването	Отклонения от метода на изпитването
1.	Клас на горимост	-	БДС ISO 9772	ИЦ-51-1	HF-1	HF-1, HF-2, HBF, съгласно БДС ISO 9772	t° = 20 °C относителна влажност 64%	-

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключени не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.


ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извадения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на ИЦ по ПЛБ.

ПРОВЕД. ИЗПИТВАНЕТО: 

/инж. Р. Цанков/

ПЪКОВОДИТЕЛ
НА ИЦ ПО ПЛБ:

/н.с. I ст. инж. Б. Резаиров/

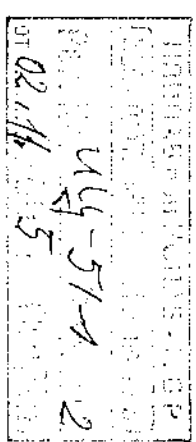


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ"
НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ИНСТИТУТ ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
1619 -София, ул."Огнеборец" №1, тел.: 857 03 26, 857 46 89, факс: 857 02 14

Лист 1
Вс. листове 2

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ИЦ- 51-100/02.11.2005 г.



Сертификат
№ 51-ЛИ/22.10.2003г.,
валиден до 31.12.2005г.

1. МАТЕРИАЛИ КОНСТРУКТИВНИ И ЗА ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

/ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ/ - външна топлоизолация ETICS - "DEKOTHERM"- I-ви вариант. Състав: Deko professional топлоизолационни плоскости EPS 15+, Deko professional лепило, Deko professional силиконов грунд за мазилки, Deko professional силиконова мазилка с драскана структура. Производител на: Deko professional топлоизолационни плоскости EPS 15+ - "Термобилд" ООД- София; Deko professional лепило - "Технокорект" ЕООД- Бургас; Deko professional силиконов грунд за мазилки и Deko professional силиконова мазилка с драскана структура -"Оргакхим "АД- Русе. Производител на външната топлоизолация ETICS-"DEKOTHERM"- Оргакхим "АД - Русе. Идентификационен номер на образца: ИЦ - 51-1/2005 г.

2. ЗАЯВИТЕЛ НА ИЗПИТВАНЕТО: "ОРГАХИМ" - АД, гр. Русе

Писмо Вх. № ИЦ-51/08.07.2005 г.

3. МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ: Клас на горимост, съгласно БДС ISO 9772:2004

"Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък"

4. ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОБАТА ЗА ИЗПИТВАНЕ: 12.10.2005 г.

5. КОЛИЧЕСТВО НА ИЗПИТВАНИТЕ ОБРАЗЦИ: 5 бр., от проба № 51-1/2005 г.
с № 51-1.1 до № 51-1.5

6. ДАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕТО: 01.11.2005 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЦ по ПАБ

/и.с. / ст. инж. Б. Розанов/


7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

7.1. Изпитвания в обхвата на акредитация

№ по реда	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	№ на образа на по вх.-изх. Аневник	Резултати от изпитването (стой-ност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя, нормативен документ	Условия на изпитването	Отклонения от метода на изпитването
1.	Клас на горимост	-	БДС ISO 9772	ИЦ-51-2	HF-1	HF-1, HF-2, HBF, съгласно БДС ISO 9772	t° = 20 °C относителна влажност 64%	-

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на ИЦ по ПАБ.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: 


/инж. Р. Цанков/

ФК 510-1

РЪКОВОДИТЕЛ

НА ИЦ ПО ПАБ:

/н.с. I ст. инж. Б. Розанов/

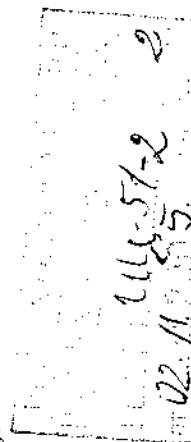


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ"
НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ИНСТИТУТ ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
1619 -София, ул."Огнеборец" №1, тел.: 857 03 26, 857 46 89, факс: 857 02 14

Лист 1
Вс. листове 2

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ИЦ- 51-101/02.11.2005 г.



Сертификат
№ 51-ЛИ/22.10.2003г.,
валиден до 31.12.2005г.

1. МАТЕРИАЛИ КОНСТРУКТИВНИ И ЗА ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

/ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ/- външна топлоизолация ETICS - "DEKOTHERM"- II-ри вариант. Състав: Deko professional топлоизолационни плоскости EPS 15+, Deko professional лепило, Deko professional силикатен грунд /импрегнационен/, Deko professional силикатна боя. Производител на: Deko professional топлоизолационни плоскости EPS 15+ - "Термобилд" ООД- София; Deko professional лепило - "Технокорект" ЕООД- Бургас; Deko professional силикатен грунд /импрегнационен/ и Deko professional силиконова мазилка с драскана структура -"Орграхим "АД- Русе. Производител на външната топлоизолация ETICS-"DEKOTHERM" - "Орграхим "АД-Русе. Идентификационен номер на образца: ИЦ - 51-2/2005 г.

2. ЗАЯВИТЕЛ НА ИЗПИТВАНЕТО: "ОРГАХИМ" - АД, гр. Русе

Писмо Вх. № ИЦ-51/08.07.2005 г.

3. МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ: Клас на горимост, съгласно БДС ISO 9772:2004

"Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък"

4. ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОБАТА ЗА ИЗПИТВАНЕ: 12.10.2005 г.

5. КОЛИЧЕСТВО НА ИЗПИТВАНИТЕ ОБРАЗЦИ: 5 бр., от проба № 51-2/2005 г. с № 51-2.1 до № 51-2.5

6. ДАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕТО: 01.11.2005 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЦ по ПАБ:

/и.с. Г.ст. инж. Б. Розанов/


7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

7.1. Изпитвания в обхвата на акредитация

№ по реда	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	№ на образа на по вх.-изх. Аневник	Резултати от изпитването (стой-ност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя, нормативен документ	Условия на изпитването	Отклонения от метода на изпитването
1.	Клас на горимост	-	БДС ISO 9772	ИЦ-51-2	HF-1	HF-1, HF-2, HBF, съгласно БДС ISO 9772	t° = 20 °C относителна влажност 64%	-

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на ИЦ по ПАБ.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: 


/инж. Р. Цанков/

ФК 510-1

РЪКОВОДИТЕЛ

НА ИЦ ПО ПАБ:

/н.с. I ст. инж. Б. Розанов/

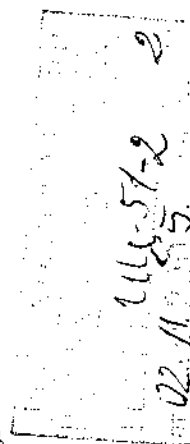

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

7.1. Изпитвания в обхвата на акредитация

№ по реда	Наименование на показателя	Единици на величината	Стандарти/взимани методи	№ на образеца по вх.-изх. Аневник	Резултати от изпитването (стойност, неопреедленост)	Стойност и допуск на показателя, нормативен документ	Условия на изпитването	Отклонения от метода на изпитването
1.	Клас на горимост	-	БДС ISO 9772	ИЦ-51-4	НФ-1	НФ-1, НФ-2, НВФ, съгласно БДС ISO 9772	$t^{\circ} = 20^{\circ}C$ относителна влажност 64%	-

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заклучения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извачени от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на ИЦ по ПАБ.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: 

/инж. Р. Данков/

ФДК 510-1

РЪКОВОДИТЕЛ
НА ИЦ ПО ПАБ:

/н.с. I ст. инж. Б. Розанов/

